

-66-  
Vattenfall Distribution Poland Spółka Akcyjna  
ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice  
REGON: 240535070, NIP: 6312509863  
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS  
KRS: 0000267957  
Kapitał zakładowy: 2 642 887 000,00 zł w całości opłacony

**Protokół kontroli nr 338147/2010/1000**

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 48, poz. 555)  
w dniu 20.01.10 upoważnieni przedstawiciele Vattenfall Distribution Poland S.A.

DRZWIŚCIE TURBINECZNIK DARIUSZ HUNGER  
(imiona i nazwiska kontrolujących)

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 338147 z dnia 20.01.10 przeprowadzili kontrolę u:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 UL. ELSNERA 25/0 GŁIWICE  
(oznaczenie odbiorcy i miejsca kontroli)

Oprócz kontrolujących przy wykonywaniu kontroli obecni byli:

REGINA KOWALSKA - SEKRETARZ  
(osoby obecne przy kontroli)

(osoby zamieszkałe w miejscu kontroli)

Kontrola miała na celu ustalenie, czy miało miejsce pobieranie energii bez zawarcia umowy albo z częściowym lub całkowitym pominięciem układu pomiarowego, sprawdzenie dotrzymywania warunków zawartej umowy, w szczególności zgodności sposobu wykorzystywania energii elektrycznej z warunkami określonymi w umowie.


Kontrolę rozpoczęto o godz. 12<sup>00</sup> a zakończono o godz. 12<sup>30</sup>

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

WOLNE INSTALACJE ORAZ UKŁADU POMIAROWEGO

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

W CZASIE KONTROLI NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

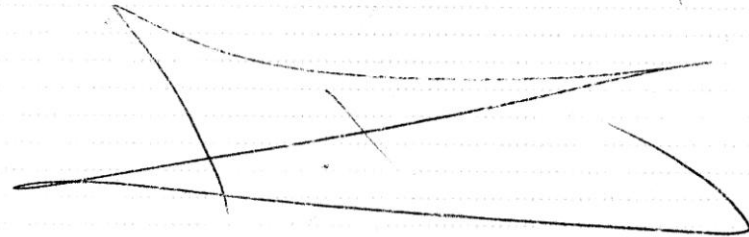

W wyniku kontroli kontrolujący podjęli następujące czynności:

OPROBOWANIE POKRYWNE URZĄDZENIA NR 70311277  
ORAZ ZABEZPIECENIE PRZEBUDOWANE 70311278

Odbiorca REGINA KOWALSKA

nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu /wniósł następujące zastrzeżenia do protokołu\*:

\* Niepotrzebne skreślić.

Na tym kontrołę zakończono.

(czytelne podpisy kontrolujących)

(PESEL odbiorcy lub osoby przez niego upoważnionej)

~~SEKRETARIAZ~~

(czytelny podpis odbiorcy lub osoby przez niego upoważnionej)

Regina Kowalska

Szkoła Podstawowa Nr 13  
44-100 Gliwice, ul. Elsnera 25  
tel./fax 270-03-50

Typ licznika: EVO-3+

Numer licznika 21005282


Odczyt licznika: I

43363,2

II

III

Schemat nielegalnego poboru energii elektrycznej

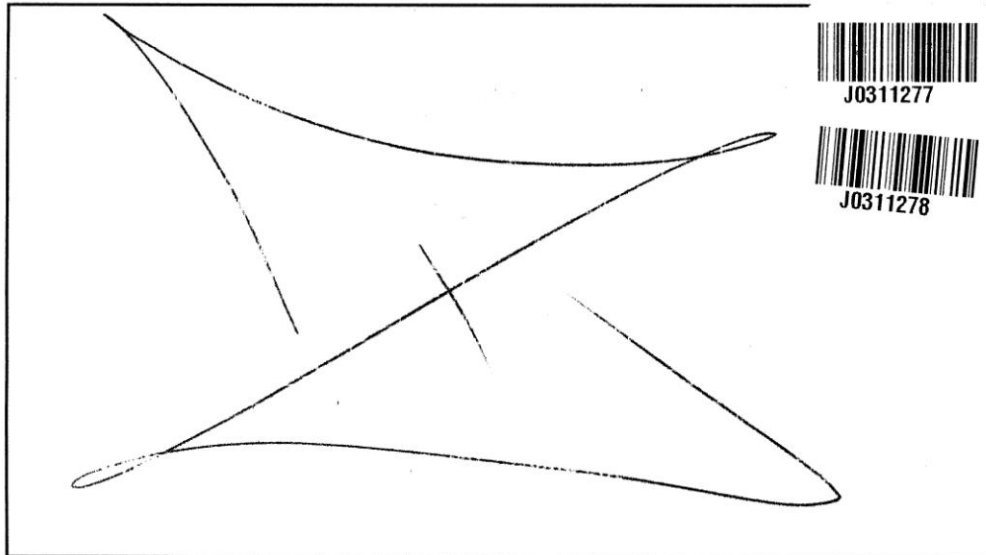

Zabezpieczono dowody rzeczowe:

Potwierdzam odbiór protokołu kontroli nr

338147/2010/NPE

(czytelne podpisy kontrolujących)

**SEKRETARZ SZKOŁY**

Szkoła Podstawowa Nr 13  
44-105 Gliwice, ul. Eisnera 25  
tel./fax 270-03-50

(czytelny podpis odbiorcy lub osoby przez niego upoważnionej)

Lokalizacja układu pomiarowego	Informacje dodatkowe	
Wykonano zdjęcie npee	npee z sieci napowietrznej	
Budynek jednorodzinny	npee z wewnętrznej linii zasilającej	
Budynek wielorodzinny	<input checked="" type="checkbox"/> npee - manipulacja w zabezpieczeniu przedlicznikowym	
Klient komercyjny	<input checked="" type="checkbox"/> npee - manipulacja w liczniku (obudowa)	
Klient indywidualny	npee - manipulacja w liczniku - listwa zaciskowa	
Licznik w lokalu	<input checked="" type="checkbox"/> pierwsze stwierdzenie npee	
Licznik poza lokalem	kolejne stwierdzenie npee	
Protokół w asyście policji	npee jednofazowe	
	npee trójfazowe	

Inne informacje.: