

Vattenfall Distribution Poland Spółka Akcyjna
ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice
REGON: 240535070, NIP: 6312509863
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000267957
Kapitał zakładowy: 2 842 887 000,00 zł wpłacony w całości

3P73 0811 - 3/10

Protokół kontroli nr 338/46/2010/NPT

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 48, poz. 555)
w dniu 20.01.2010 upoważnieni przedstawiciele Vattenfall Distribution Poland S.A.

JAROSŁAW TURBALEWICZ DAMIAN HUGGER
(imiona i nazwiska kontrolujących)

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 338/46 z dnia 20.01.10 przeprowadzili kontrolę u:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 ul. EISNERA 25/0 GLIWICE
(oznaczenie odbiorcy i miejsca kontroli)

Oprócz kontrolujących przy wykonywaniu kontroli obecni byli:
REGINA KOWALSKA
(osoby obecne przy kontroli)


(osoby zamieszkałe w miejscu kontroli)

Kontrola miała na celu ustalenie, czy miało miejsce pobieranie energii bez zawarcia umowy albo z częściowym lub całkowitym pominięciem układu pomiarowego, sprawdzenie dotrzymywania warunków zawartej umowy, w szczególności zgodności sposobu wykorzystywania energii elektrycznej z warunkami określonymi w umowie.

Kontrolę rozpoczęto o godz. 12:30 a zakończono o godz. 12:45

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:
KONTROLA INSTALACJI ORAZ UKŁADU POMIAROWEGO

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:
W CIĄGIE KONTROLI NIE SŁYCHO WIDOCZNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

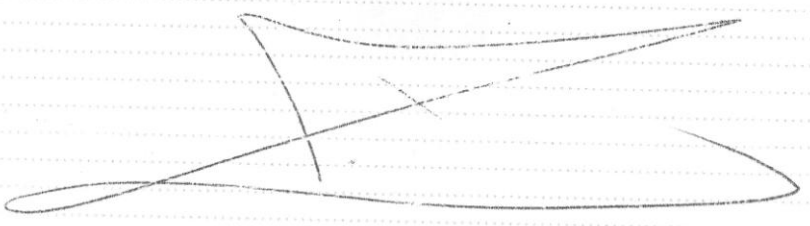

W wyniku kontroli kontrolujący podjęli następujące czynności:
OROWBOLANO FUNKCJONALNOŚĆ KONTROLA NR 70311279
ORAZ ZADZPIECZENIE PRZEDKONTROLA NR 70311273

Odbiorca REGINA KOWALSKA
nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu / wniósł następujące zastrzeżenia do protokołu:

* Niepotrzebne skreślić.

Na tym kontrolę zakończono.

(czytelne podpisy kontrolujących)

(PESEL odbiorcy lub odbiorcy upoważnionej)
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 ul. EISNERA 25
44-105 Gliwice tel./fax 27 63 23 50


(czytelny podpis odbiorcy lub odbiorcy upoważnionej)

Typ licznika: EWO-3T

Numer licznika 71005306

Odczyt licznika: I 103037,9 II III

Schemat nielegalnego poboru energii elektrycznej

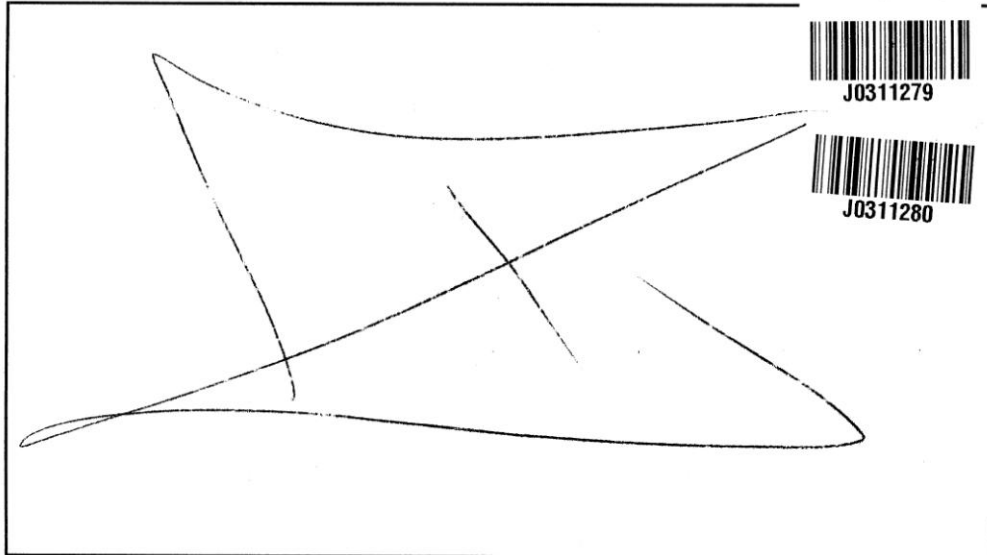

Zabezpieczono dowody rzeczowe:

Potwierdzam odbiór protokołu kontroli nr 328/46/1910/109

Szkoła Podstawowa Nr 13
44-105 Gilwice, ul. Elsnera 25
tel./fax 270-03-50

SEKRETARZ SZKOŁY

(czytelne podpisy kontrolujących)

(czytelny podpis odbiorcy lub osoby przez niego upoważnionej)

Lokalizacja układu pomiarowego	Informacje dodatkowe	
Wykonano zdjęcie npee	npee z sieci napowietrznej	
Budynek jednorodzinny	npee z wewnętrznej linii zasilającej	
Budynek wielorodzinny	npee - manipulacja w zabezpieczeniu przedlicznikowym	<input checked="" type="checkbox"/>
Klient komercyjny	npee - manipulacja w liczniku (obudowa)	<input checked="" type="checkbox"/>
Klient indywidualny	npee - manipulacja w liczniku - listwa zaciskowa	
Licznik w lokalu	pierwsze stwierdzenie npee	<input checked="" type="checkbox"/>
Licznik poza lokalem	kolejne stwierdzenie npee	
Protokół w asyście policji	npee jednofazowe	
	npee trójfazowe	

Inne informacje.: